

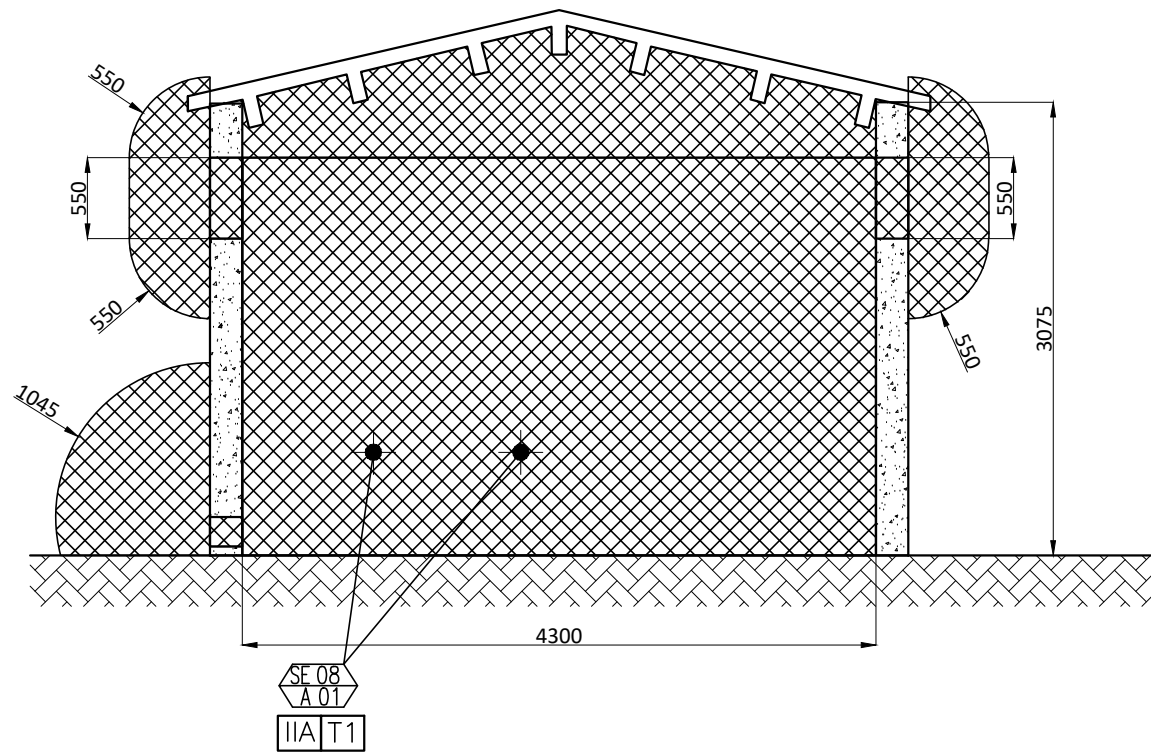



PIANTA CABINA METANO

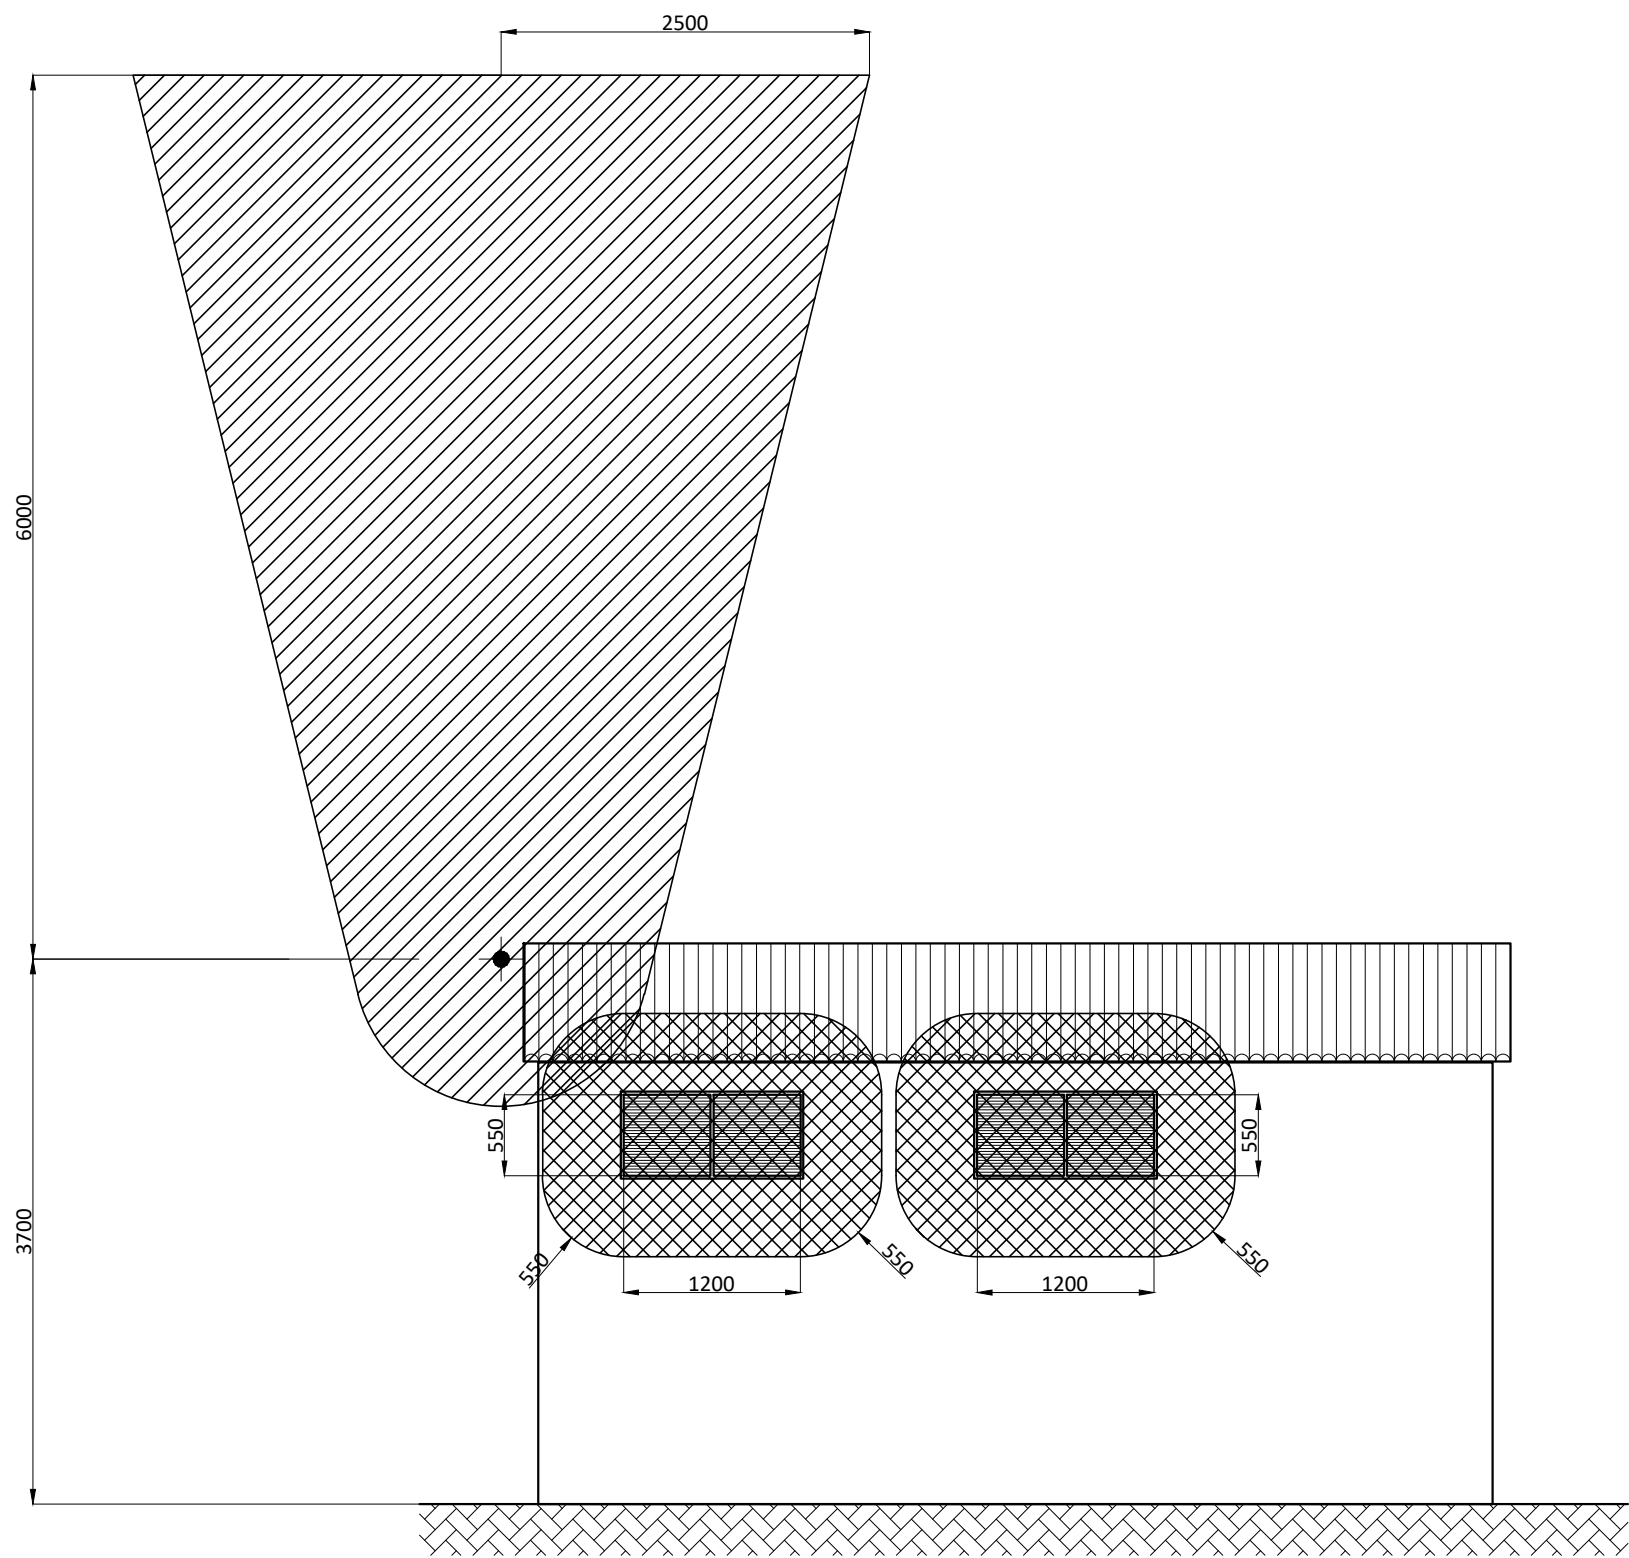


SEZIONE "A-A"

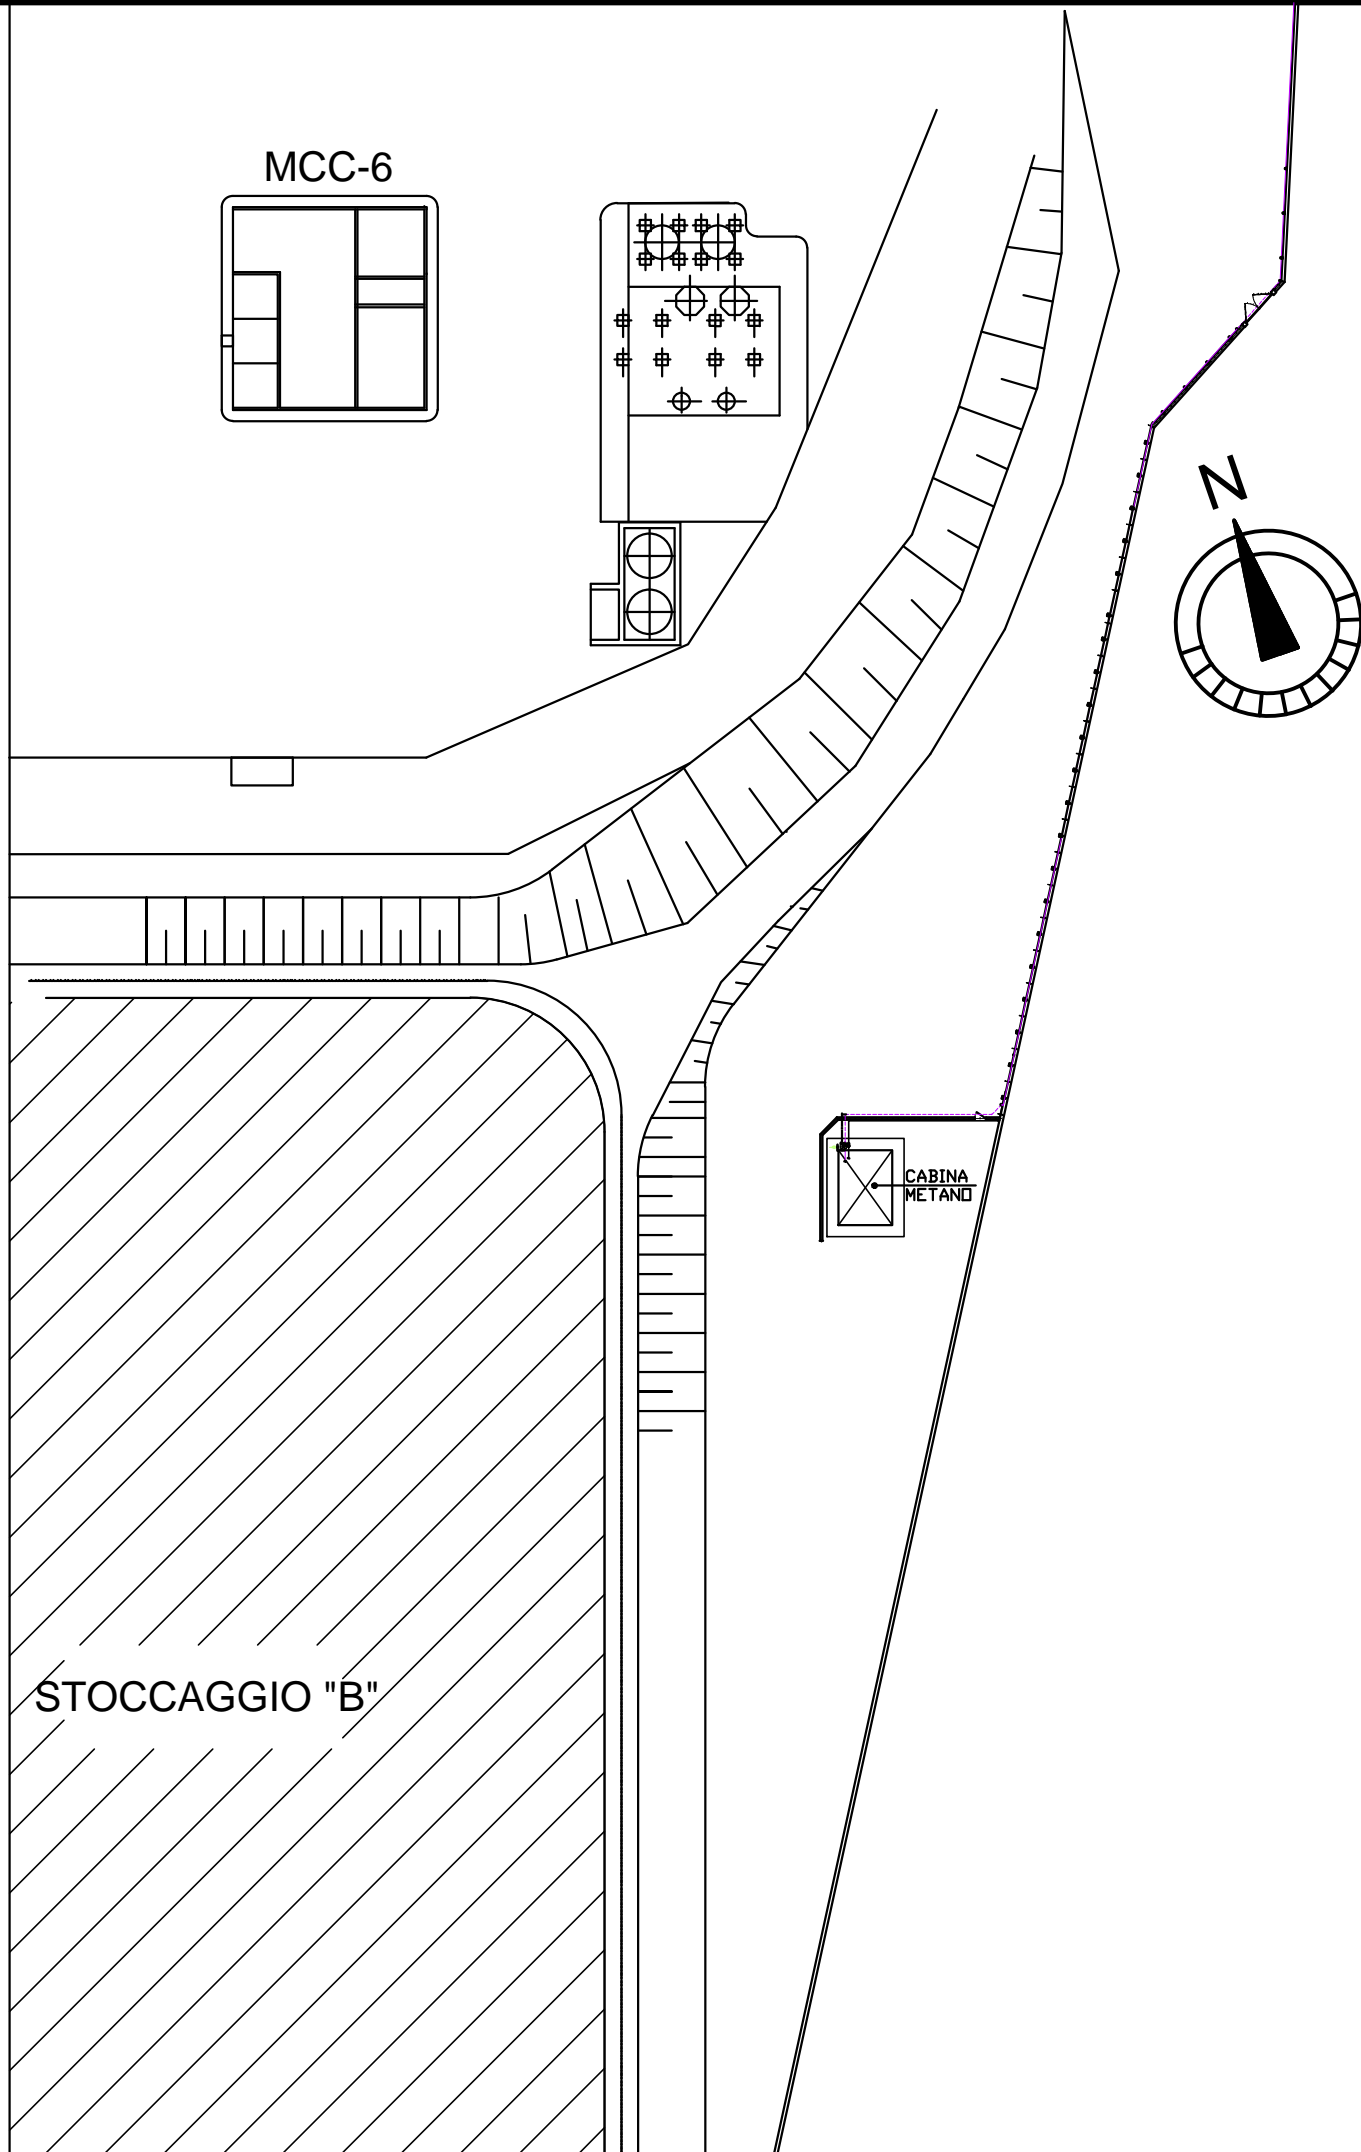

PROSPETTO OVEST "B-B"

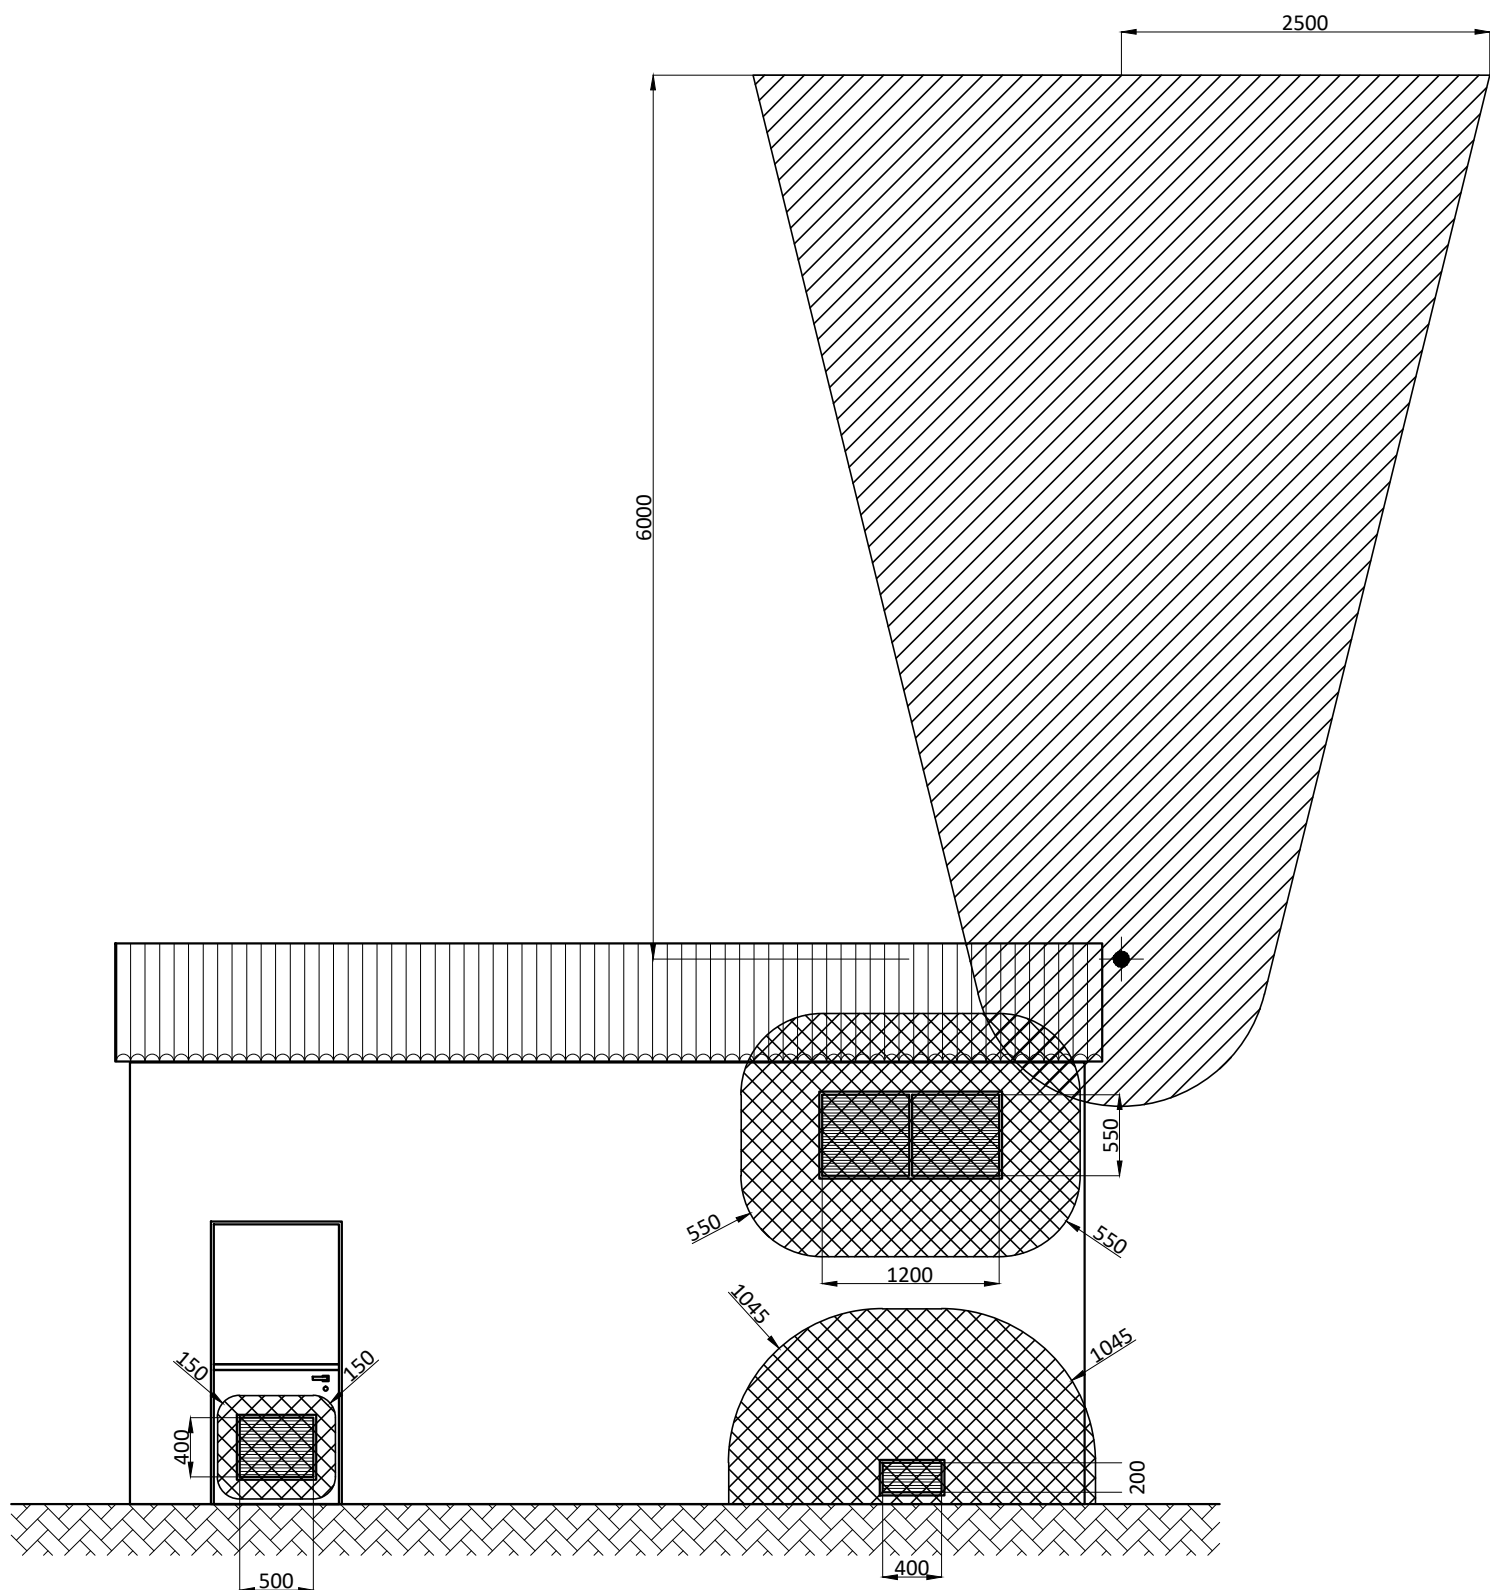

PROSPETTO EST "C-C"

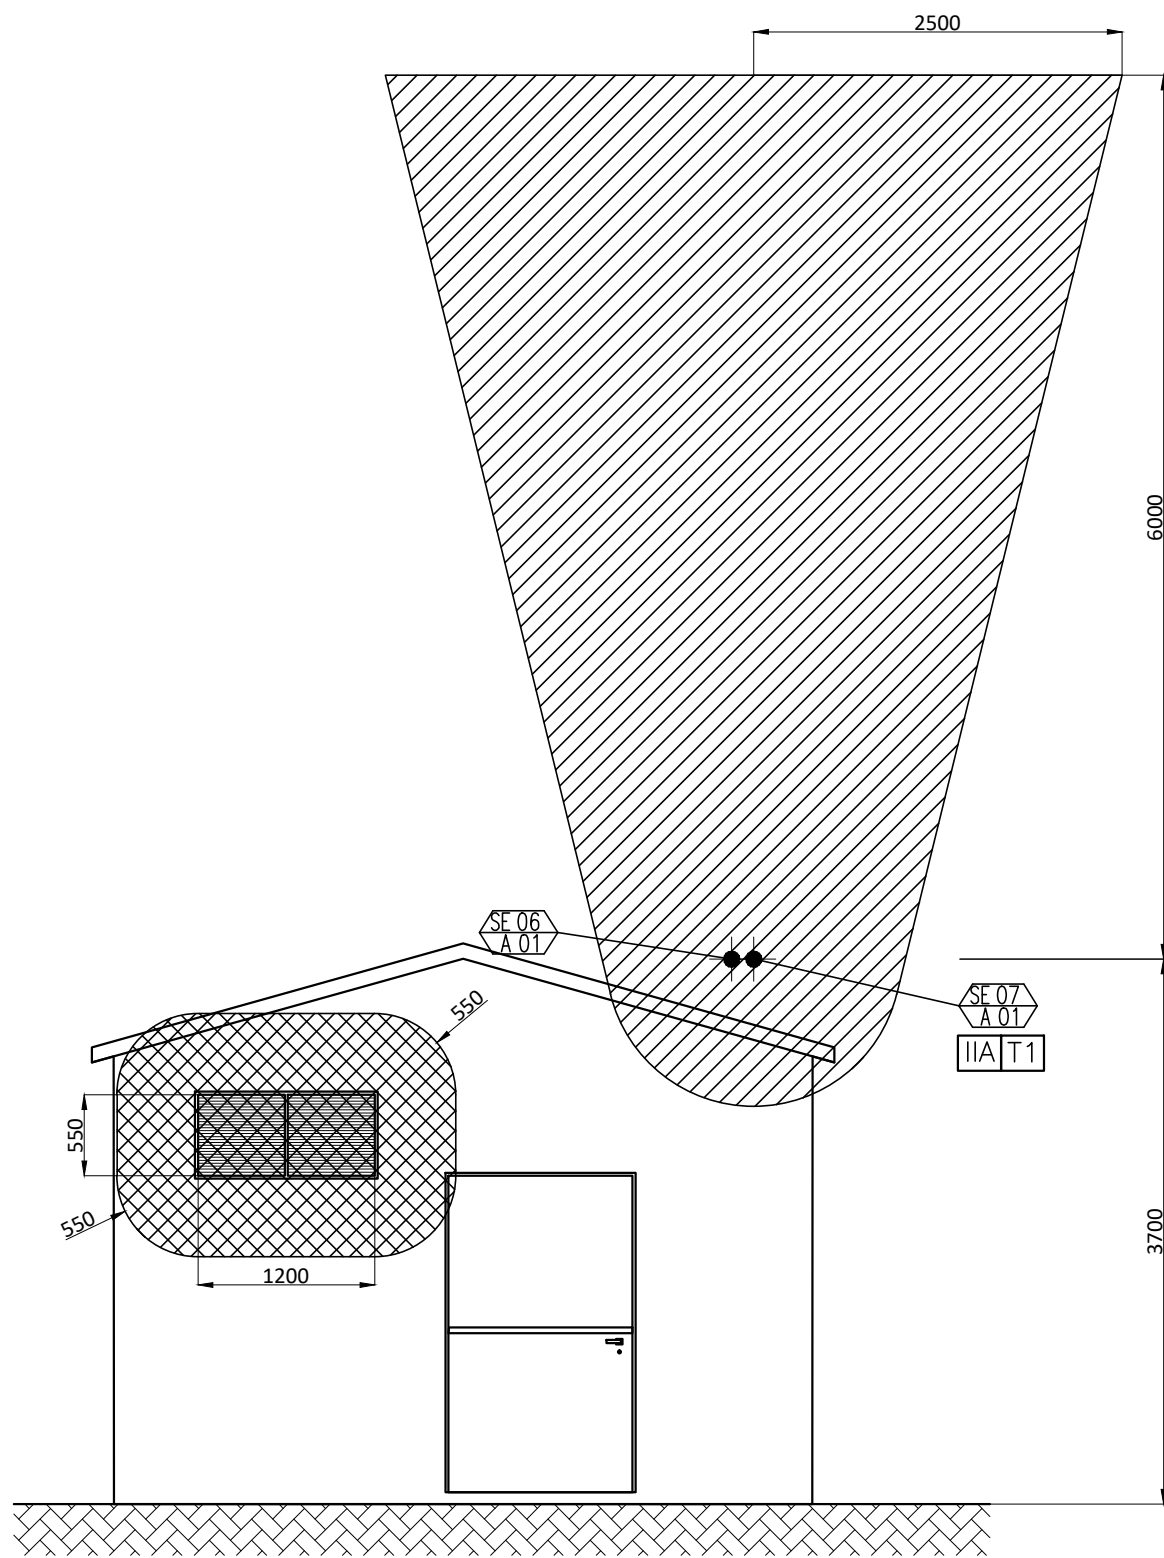

PROSPETTO NORD "D-D"

NOTE GENERALI

- LA CLASSIFICAZIONE DEL BOX HA VALIDITA' IN FUNZIONE DEI PARAMETRI ANALIZZATI E CALCOLATI NELLA RELAZIONE DI CALCOLO IAS-15922-RCL-N-001, E DELLA VALUTAZIONE DELLO SCENARIO DI RISCHIO DESCRITTA NELLA RELAZIONE TECNICA IAS-15922-RT-N-001.
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI
- OSSERVAZIONE: OCCORRE ALZARE LA QUOTA DEGLI SFIATI IN QUANTO, DAI LAYOUT A.B.M. RISULTANO PIU' BASSI DELL'ESISTENTE , E DALLE EMISSIONI RISULTANTI VANNO AD INTERFERIRE CON LA COPERTURE DELLA CABINA. SI CONSIGLIA DI POSIZIONARE GLI SFIATI AD UN ALTEZZA NON INFERIORE A 4.7 mt**

CLASSIFICAZIONE AREE PERICOLOSE IN ACCORDO ALLA CEI EN 60079-10-1

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	SORGENTE DI EMISSIONE (SE)
	CODICE DELLA SORGENTE DI EMISSIONE (SE) E DEL RISPETTIVO AMBIENTE
	ZONA 0 (NORMA CEI EN 60079-10-1)
	ZONA 1 (NORMA CEI EN 60079-10-1)
	ZONA 2 (NORMA CEI EN 60079-10-1)
	GRUPPO E CLASSE DI TEMPERATURA DELLE COSTRUZIONI ELETTRICHE



COMMITTENTE
IAS - INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.
Sede legale: V.le Scala Greca, 302
96100 Siracusa -- c/o Consorzio ASI

Sede di Progetto: Casale Vecchie Saline, C.P. 151 96010
Priolo Gargallo (SR)

UTIP Direzione ed uffici : Viale Edoardo Garrone, 37, Città Giardino (SR)
Tel. 0931 744764 - 744002 (Fax 0931 - 744722)

CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI CON PERICOLO
D'ESPLOSIONE PER LA PRESENZA DI GAS, VAPORI E NEBBIE INFIAMMABILI
In conformità alla Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

OGGETTO:	ALLEGATO:	
	-	
	TAVOLA:	SCALA:
PLANIMETRIA CLASSIFICAZIONE ATEX		1
LOCALE CABINA METANO		1:50

IL PROGETTISTA:	Visto di Approvazione	Commessa Utip:
		IAS-15922
		Nome File:
		IAS-15922-PCA-N-003
Dott.Ing. M. Plescia		

11/03/2022	0	PER VALIDAZIONE	SCULLI	LA ROSA	PLESCIA
DATA	REV.	EMISSIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO