

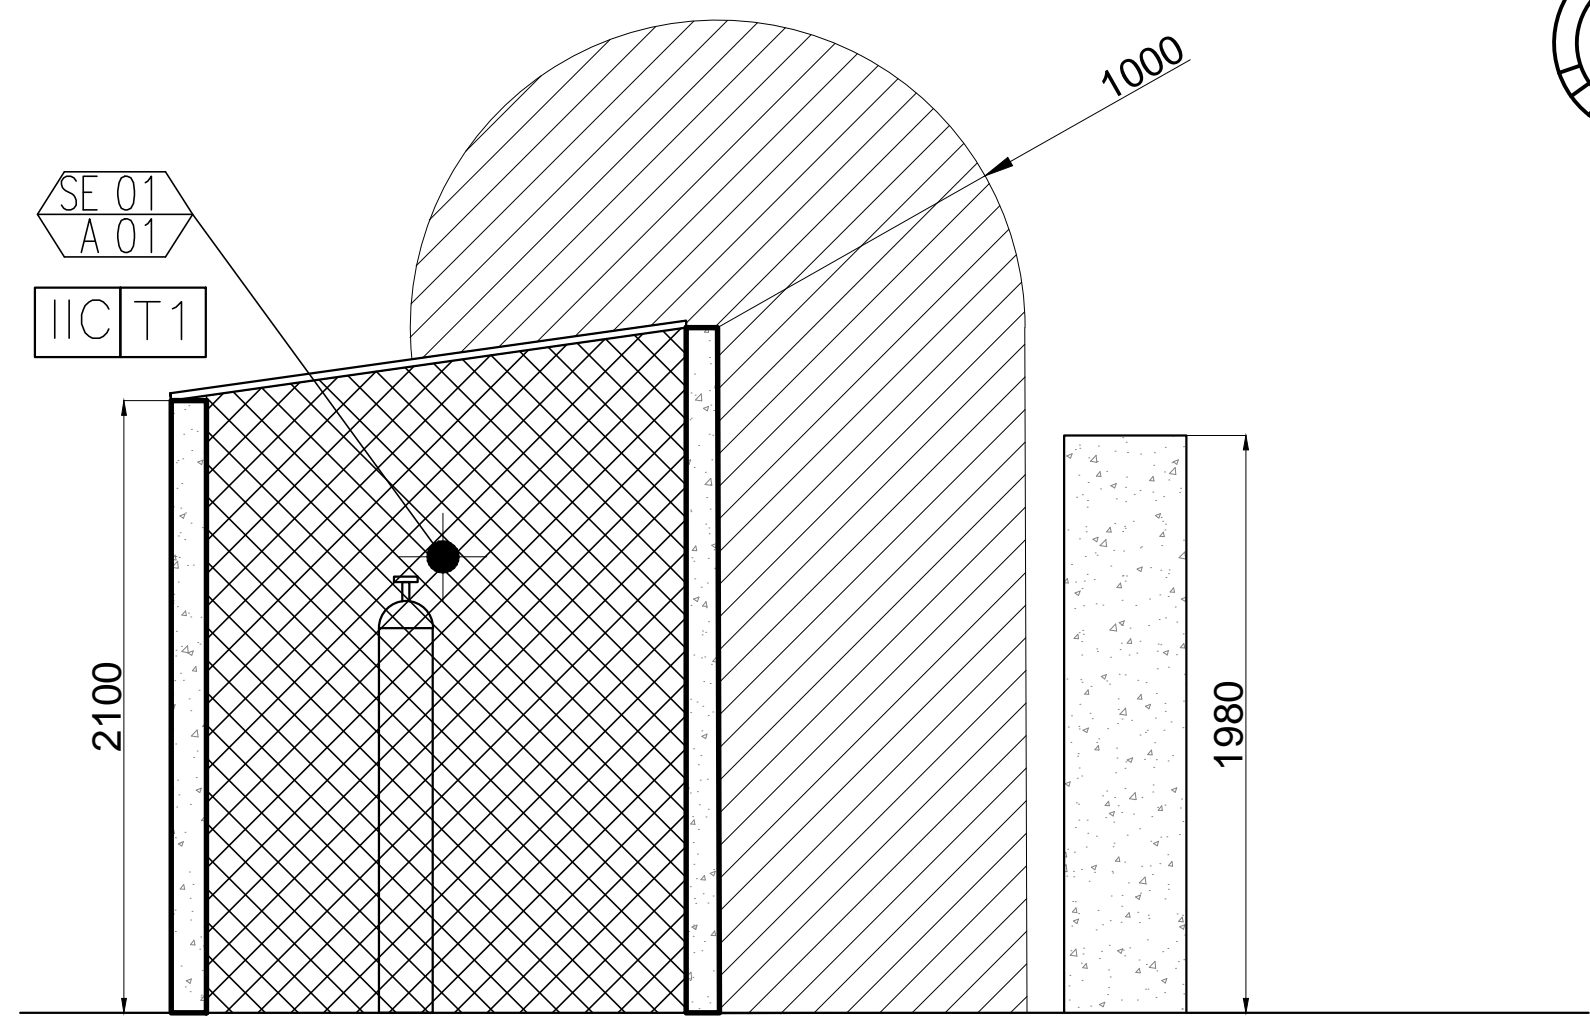




**PIANTA**  
Scala 1:25

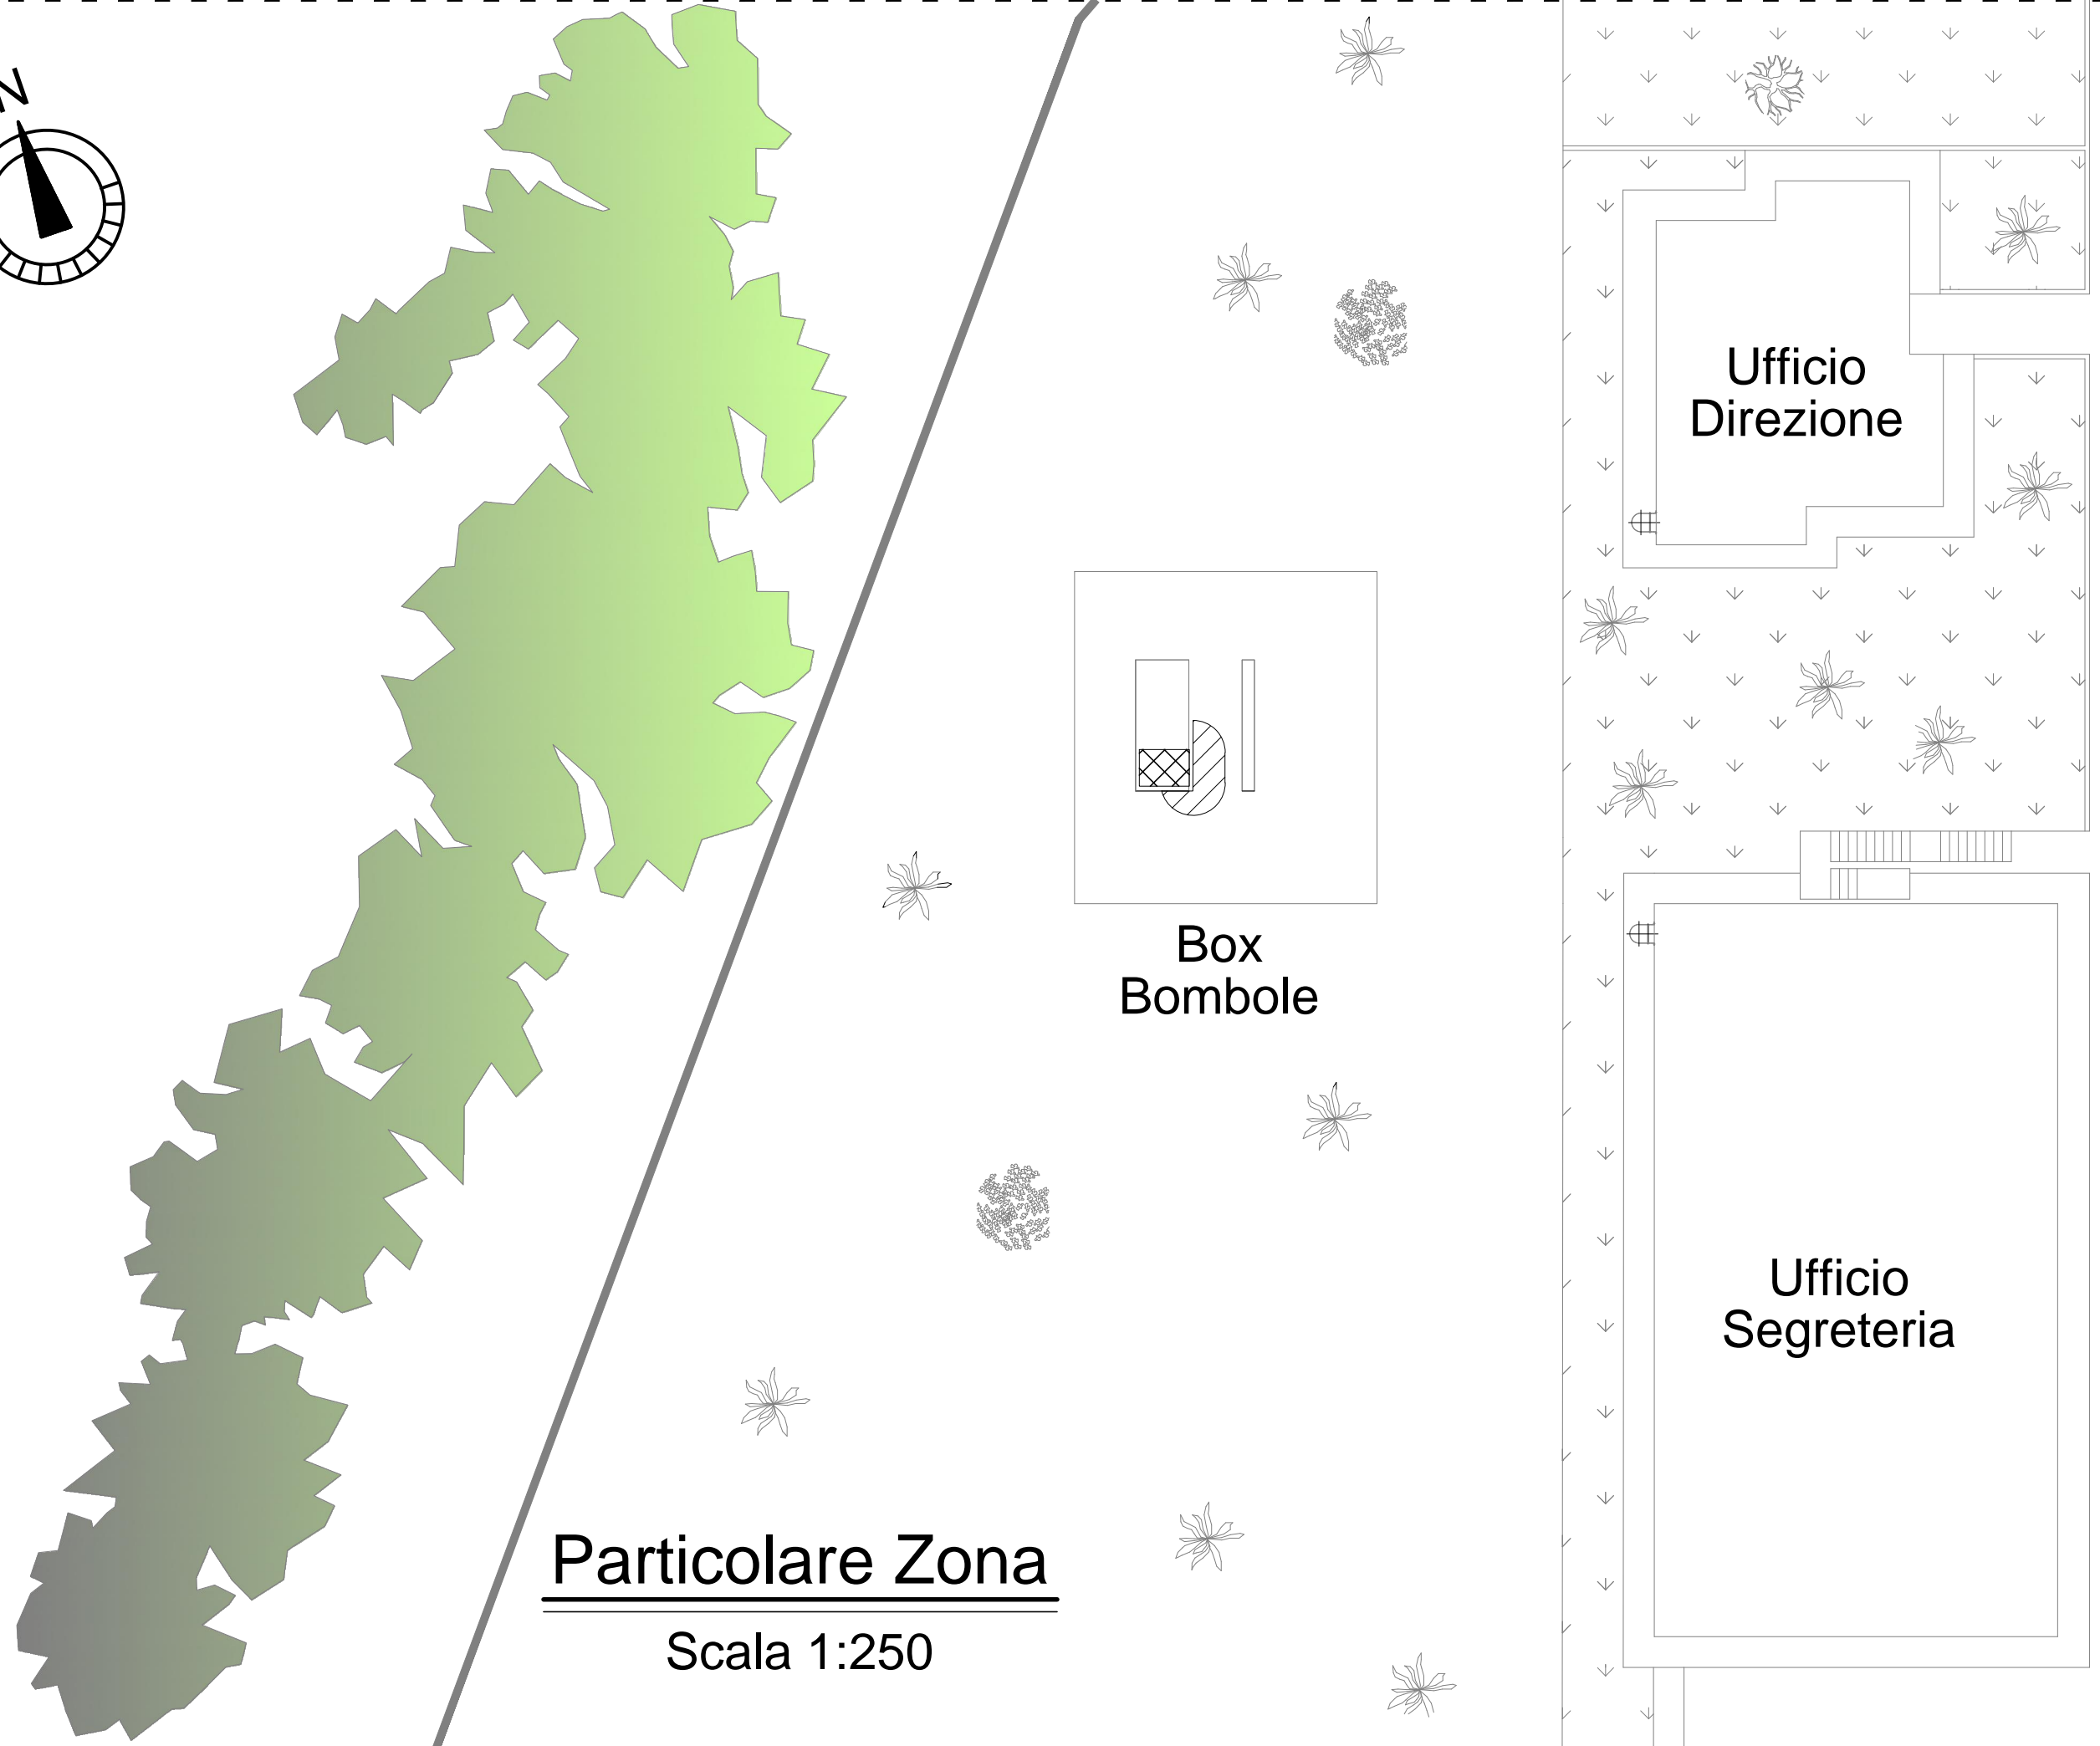

**SEZIONE "A-A" LATO SUD**  
Scala 1:25



**Particolare Zona**  
Scala 1:250

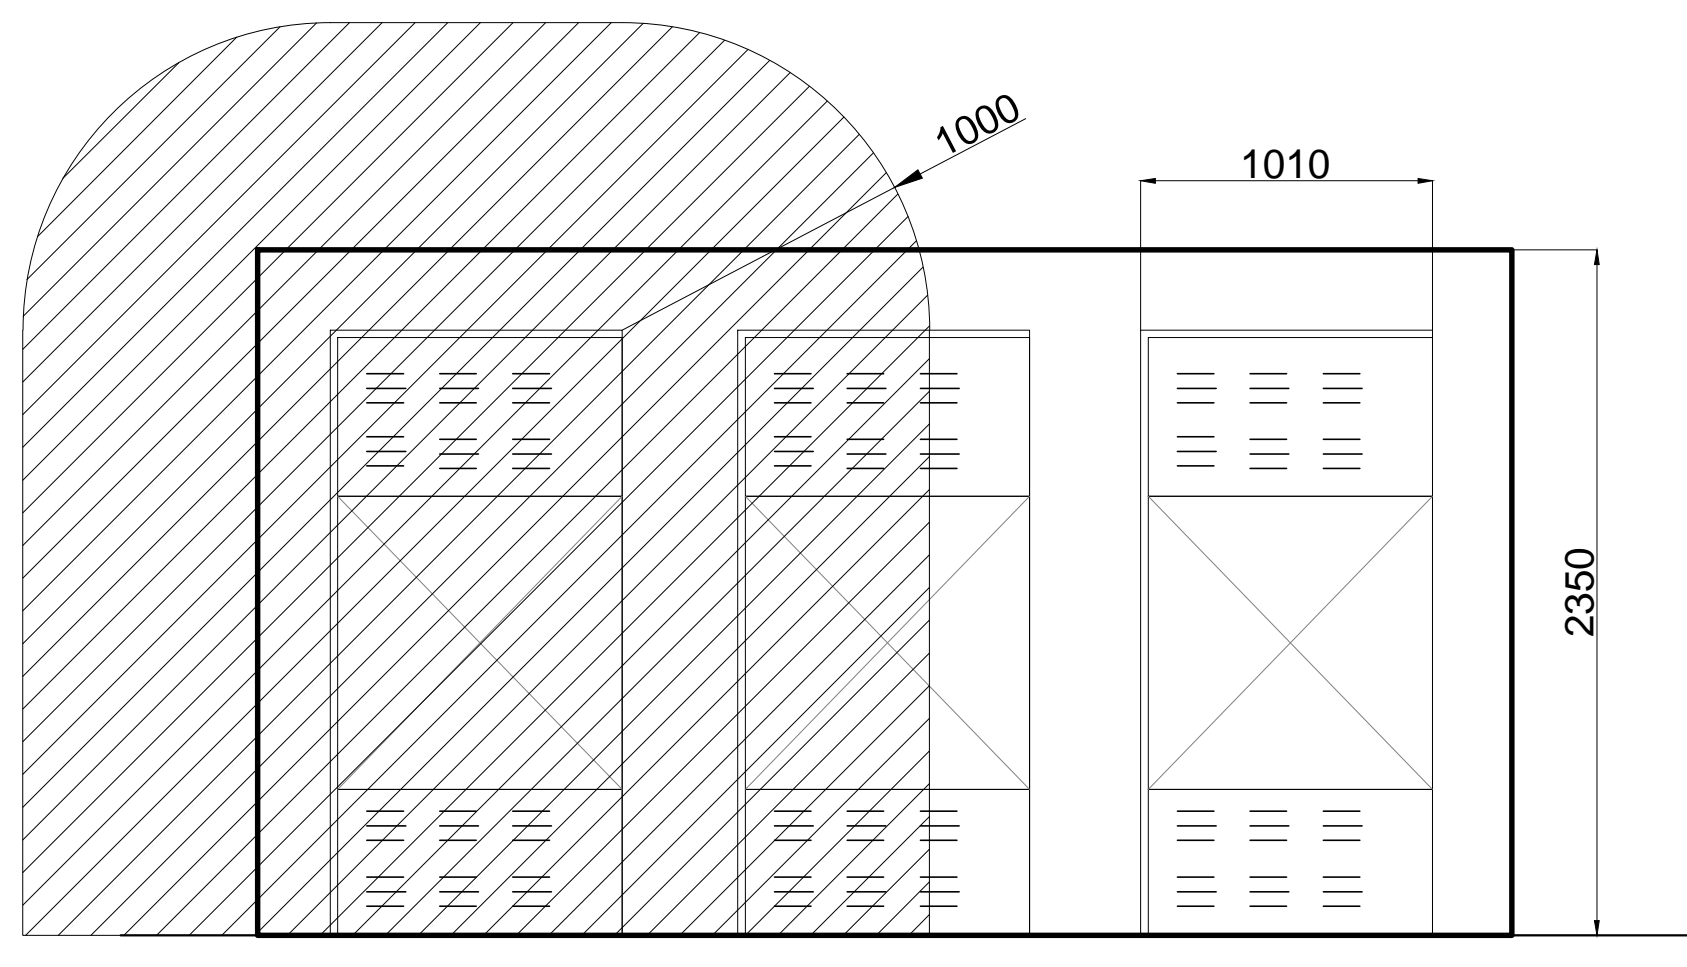

**VISTA "B-B" LATO INGRESSI**  
Scala 1:25

**NOTE GENERALI**

1. LA CLASSIFICAZIONE DEL BOX HA VALIDITA' IN FUNZIONE DEI PARAMETRI ANALIZZATI E CALCOLATI NELLA RELAZIONE DI CALCOLO IAS-15922-RCL-N-001, E DELLA VALUTAZIONE DELLO SCENARIO DI RISCHIO DESCRITTA NELLA RELAZIONE TECNICA IAS-15922-RT-N-001.
2. BOX 1 = GAS COMBUSTIBILI
3. BOX 2 = GAS INERTI
4. BOX 3 = GAS COMBURENTI
5. TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI

**CLASSIFICAZIONE AREE PERICOLOSE IN ACCORDO ALLA CEI EN 60079-10-1**

SIMBOLO	DESCRIZIONE
•	SORGENTE DI EMISSIONE (SE)
·-·	BOMBOLE DI RISERVA NON COLLEGATE
⊕	BOMBOLE DI GAS INERTI & COMBURENTI
SE 01 A 01	CODICE DELLA SORGENTE DI EMISSIONE (SE) E DEL RISPETTIVO AMBIENTE
○	ZONA 0 (NORMA CEI EN 60079-10-1)
■	ZONA 1 (NORMA CEI EN 60079-10-1)
■	ZONA 2 (NORMA CEI EN 60079-10-1)
II..T..	GRUPPO E CLASSE DI TEMPERATURA DELLE COSTRUZIONI ELETTRICHE



**COMMITTENTE**  
**IAS - INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.**  
Sede legale: V.le Scala Greca, 302  
96100 Siracusa -- c/o Consorzio ASI  
\*\*\*\*\*  
**Sede di Progetto: Casale Vecchie Saline, C.P. 151**  
**96010 Priolo Gargallo (SR)**

**UTIP** Direzione ed uffici : Viale Edoardo Garrone, 37, Città Giardino (SR)  
Tel. 0931 744764 - 744002 ( Fax 0931 - 744722)

**CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI CON PERICOLO**  
**D'ESPLOSIONE PER LA PRESENZA DI GAS, VAPORI E NEBBIE INFIAMMABILI**  
In conformità alla Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

<b>OGGETTO:</b>  PLANIMETRIA CLASSIFICAZIONE ATEX BOX BOMBOLE	<b>ALLEGATO:</b>  -	
	<b>TAVOLA:</b>  1	<b>SCALA:</b>  Indicata

<b>IL PROGETTISTA:</b>  Dott.Ing. M. Plescia	Visto di Approvazione	<b>Commessa Utip:</b>  IAS-15922
		<b>Norme File:</b>  IAS-15922-PCA-N-001

DATA	REV.	EMISSIONE	REDDATO	CONTROLLATO	APPROVATO
11/03/2022	1	FINALE	MSC	DLA	MPL
04/03/2022	0	PER VALIDAZIONE	MSC	DLA	MPL